


## Veröffentlichungspflichten 2014 nach §17 (2) StromNZV

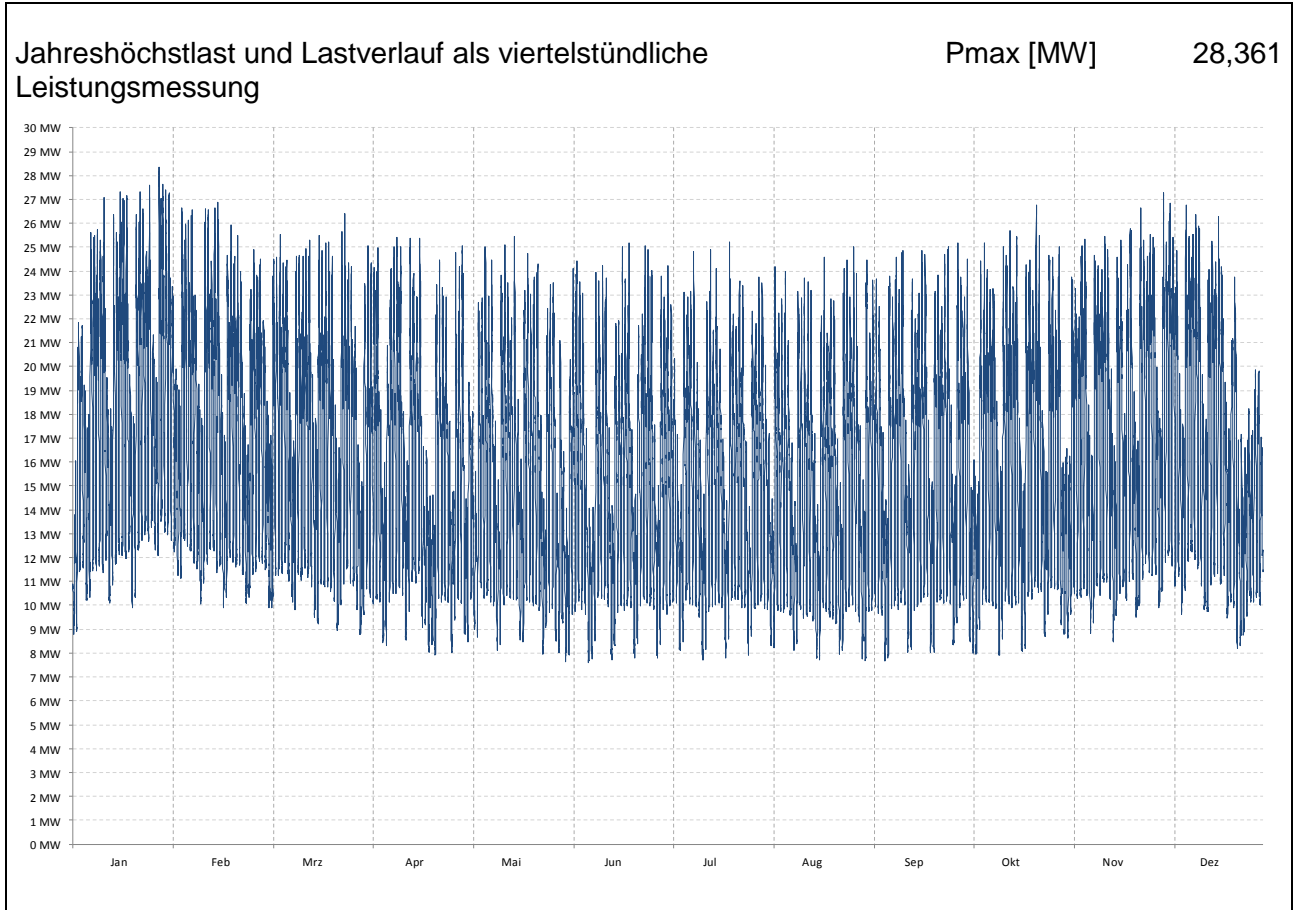


|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | Pmax [MW] | 13,403     |
| Summenlast der Netzverluste                     | Pmax [MW] | 0,988      |
| Summenlast der leistungsgemessenen Kunden       | Pmax [MW] | 17,057     |
| Höchstentnahmelast des vorgelagerten Netzes     | Pmax [MW] | 28,309     |
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene           | W [MWh]   | 120.555,35 |

Summe aller Einspeisungen für Spannungsebene NS und zeitlicher Verlauf

Pmax [MW]

2,447

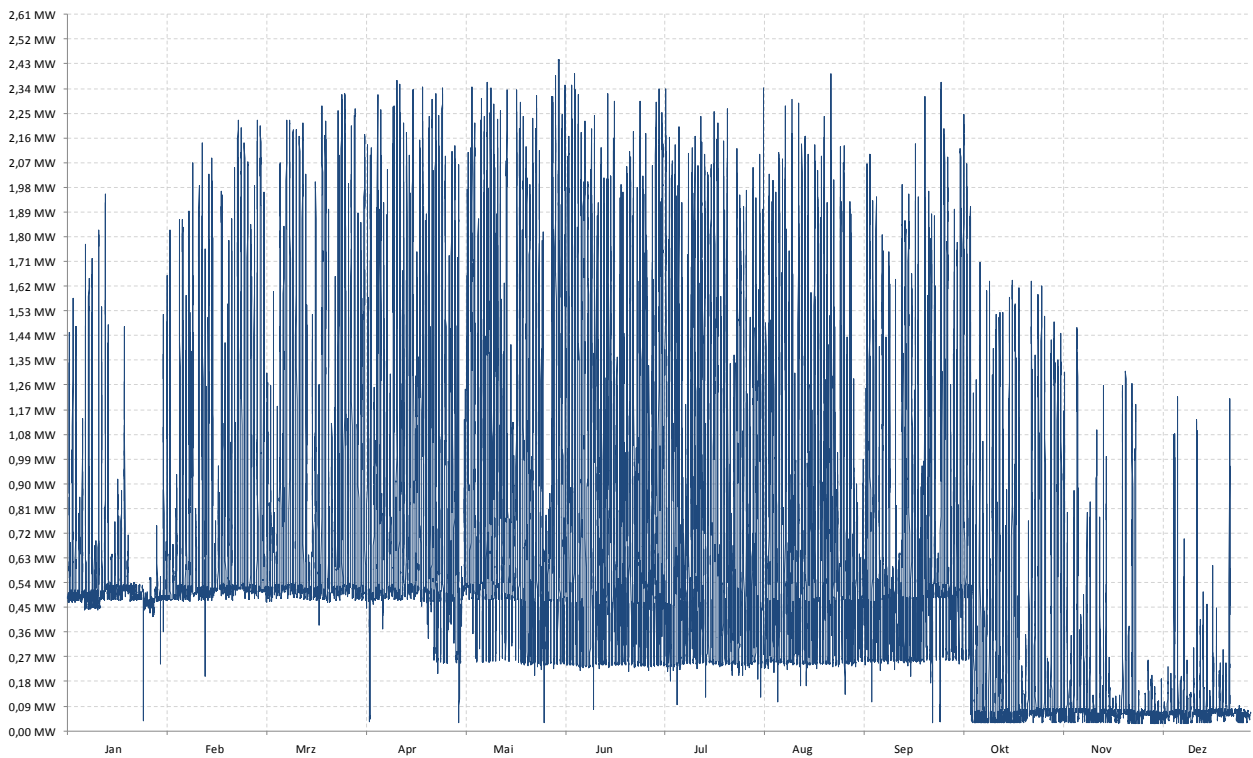


Summe aller Einspeisungen für Spannungsebene MS/NS und zeitlicher Verlauf

Pmax [MW]


0,310



Summe aller Einspeisungen für Spannungsebene MS und zeitlicher Verlauf Pmax [MW] 3,088

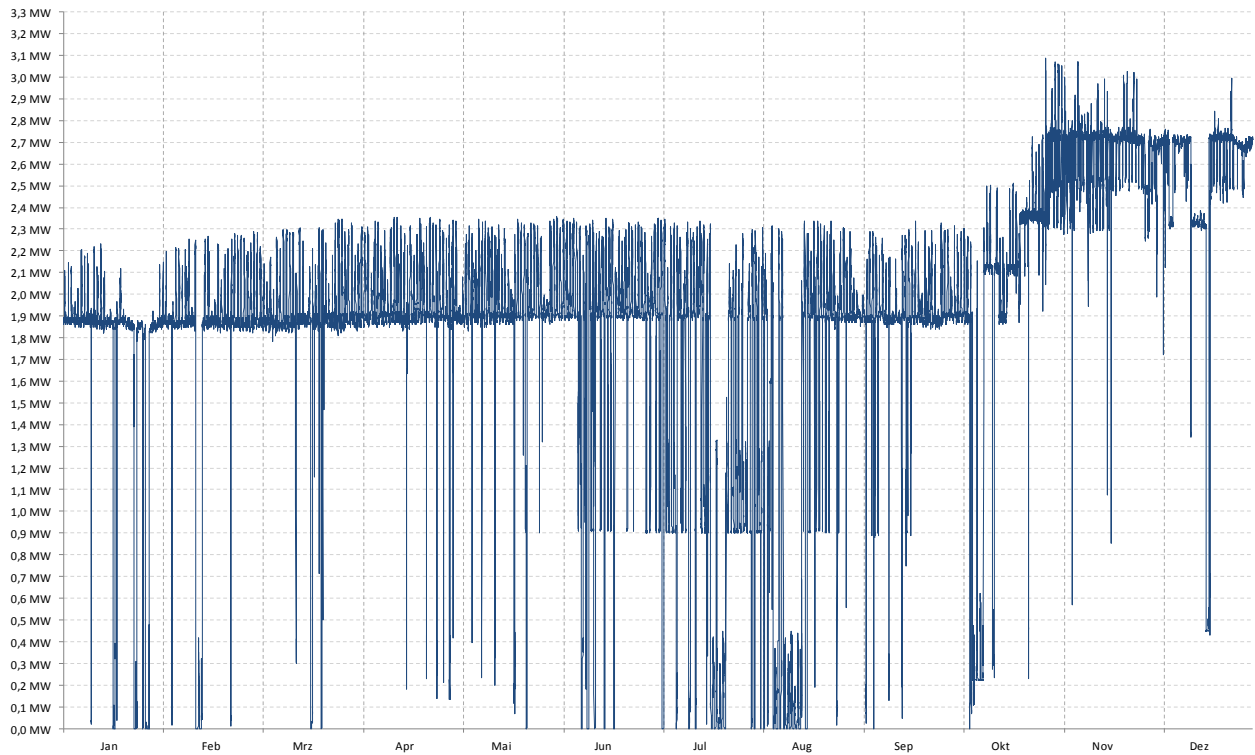

Bezug aus dem vorgelagerten Netz und zeitlicher Verlauf Pmax [MW] 28,309

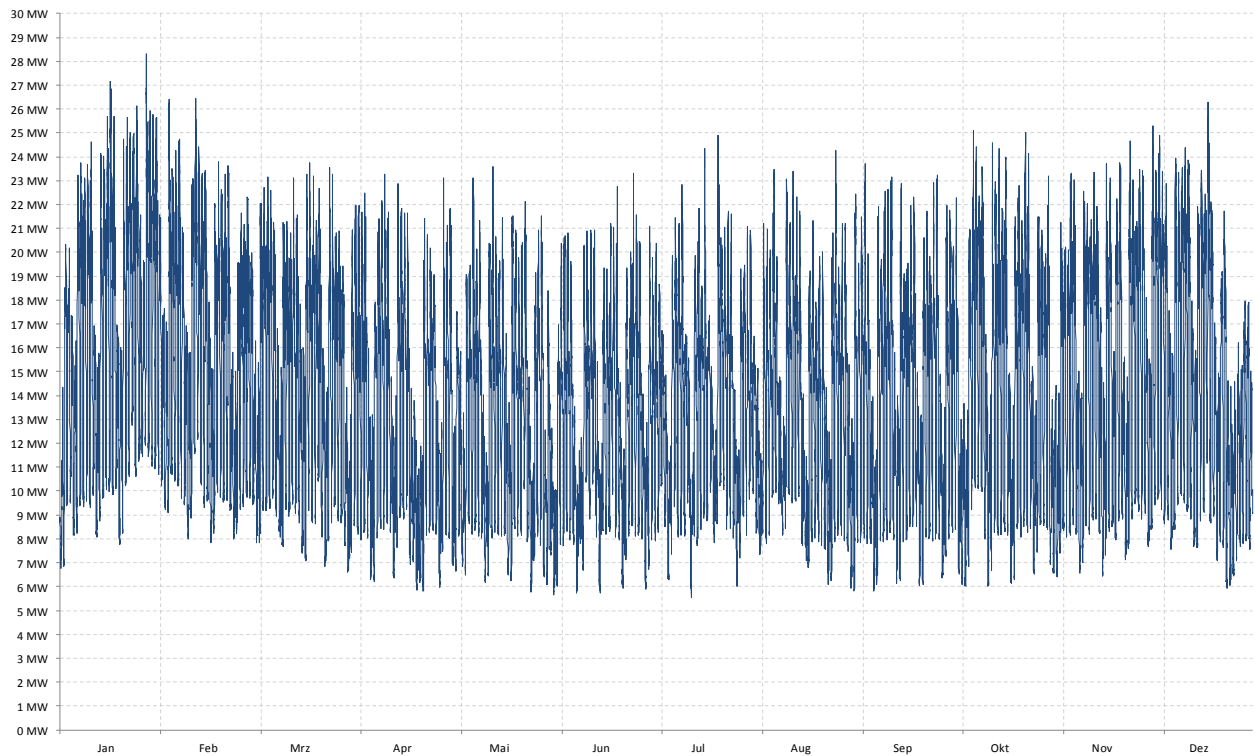

| Netzverluste               |                |         |
|----------------------------|----------------|---------|
| • Menge der Verlustenergie | W [MWh]        | 5.156,9 |
| • Preis der Verlustenergie | Preis [ct/kWh] | 5,412   |

